


REV.	A	03/02/05	Aggiornato particolare 27.	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	MODIFICA	SAIA
DESCRIZIONE	ESPLOSO			Sintesi/errori			
GRUPPO	RR2100 SS			ESPLORAZIONE			
DATA	01/03/01			ESCALO			
CONFEZIONO	NIZARI			1:2.4			
DATA				SOSTITUIRE E RISSANO			
SOSTITUIRE E RISSANO				SOSTITUIRE DAL RISSANO			
PRODOTTO				PRODOTTO			

**REGGIANA RIDUTTORI** MATRICOLA EX-1130

LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI QUESTO RISSANO SONO TENUTE A TERMINI DI ESSE

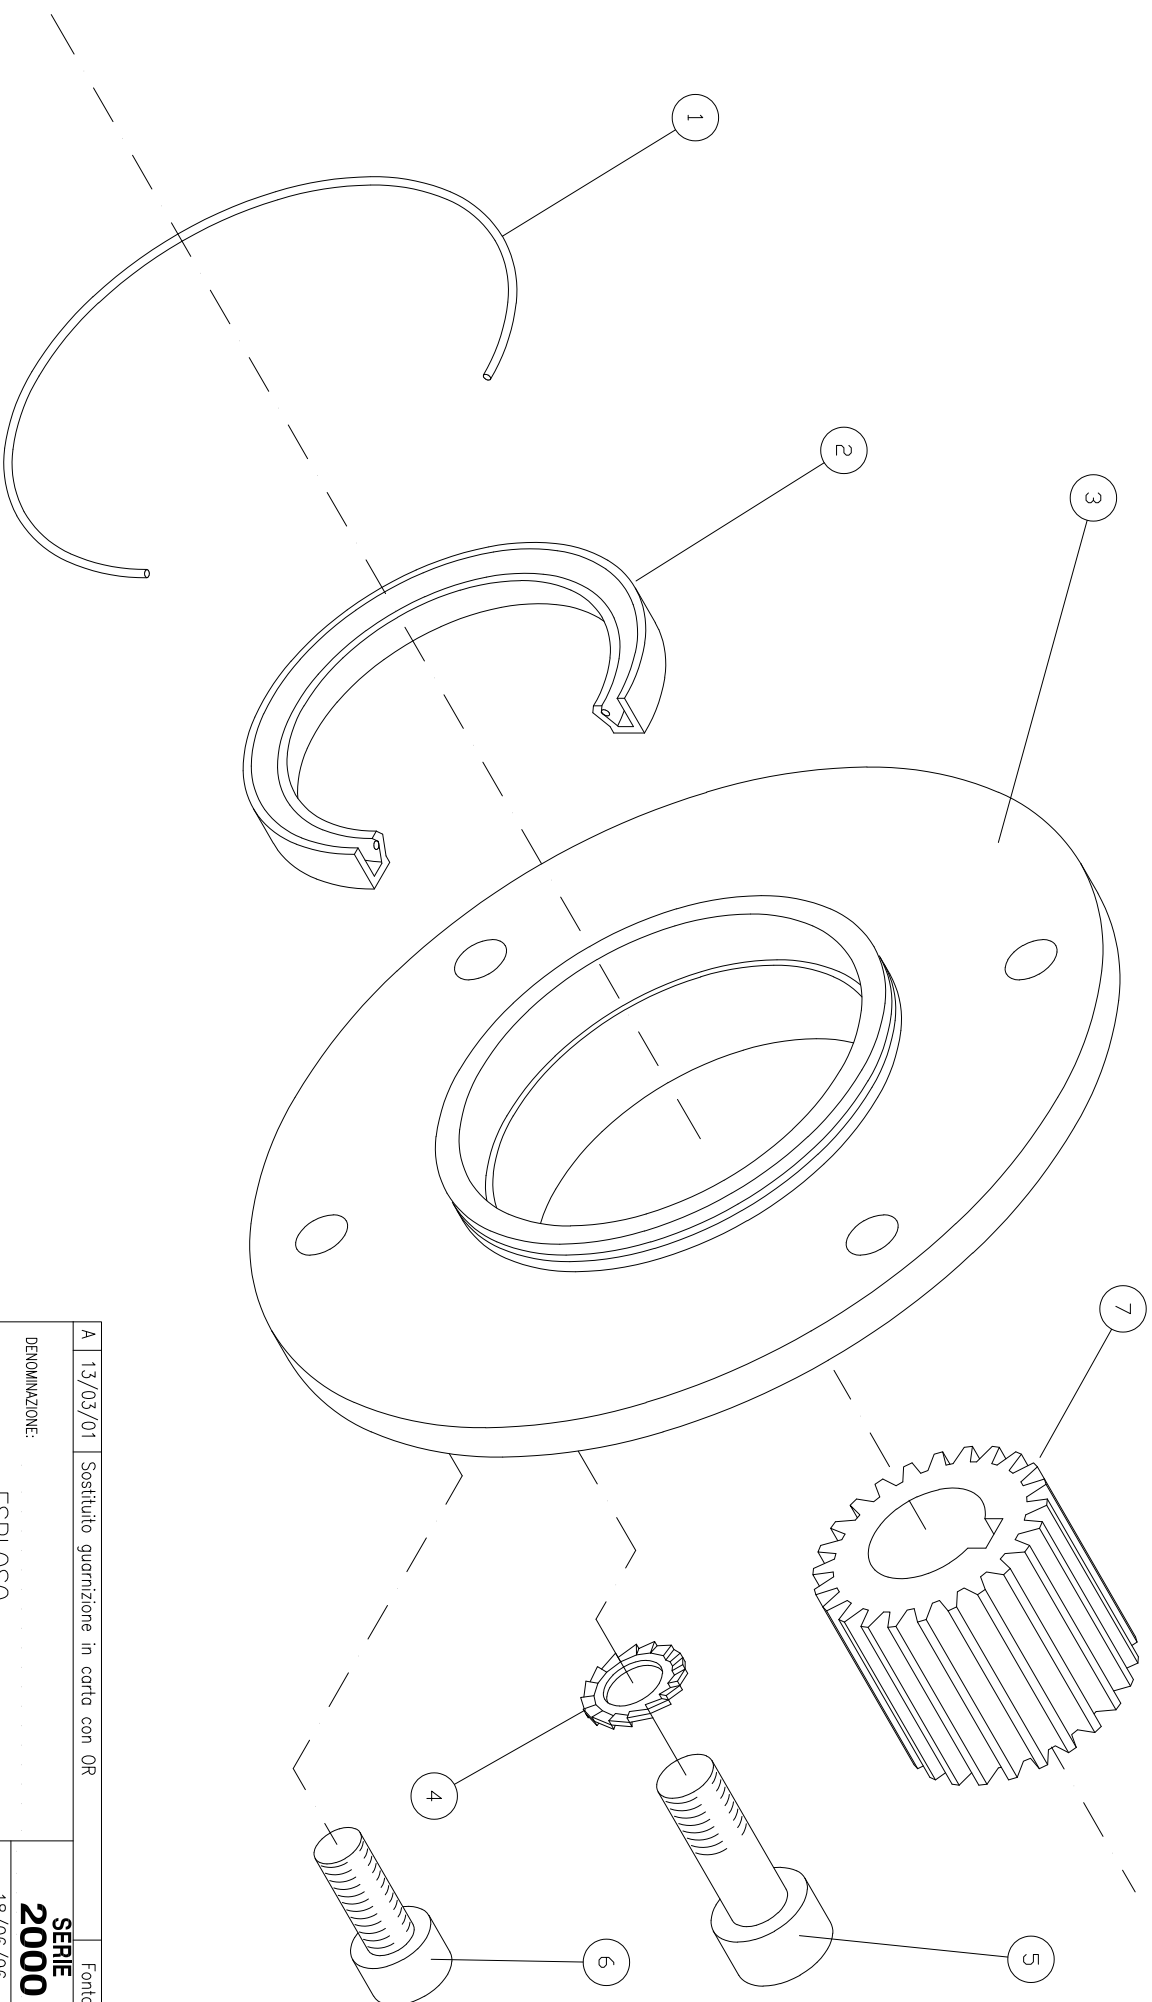

A	13/03/01	Sostituto guarnizione in carta con OR	Fontana
---	----------	---------------------------------------	---------

DENOMINAZIONE:

ESPLOSO

**SERIE**  
**2000**

GRUPPO: RR105 - 710

Sostituisce il n. \_\_\_\_\_  
Sostituto del n. \_\_\_\_\_

VERSIONE: OCC. OMP/R OMPA/RA Ø25

MATRICOLO: EX-419

cont./approv.: \_\_\_\_\_

Date: 18/06/96  
disegn.: Fontana Amos



**REGGIANA RIDUTTORI**, s.p.a.  
S. POLO D'ENZA ( Reggio Emilia )

INDICE 1  
A  
CODICE: 154-5977